

Høng Varmeværk a.m.b.a.


Fjernvarmedeklaration 2024

Data fra 2023


Vedvarende energi



Rangering - CO₂ udledning

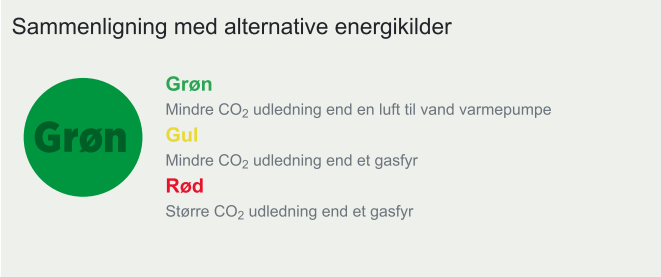

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

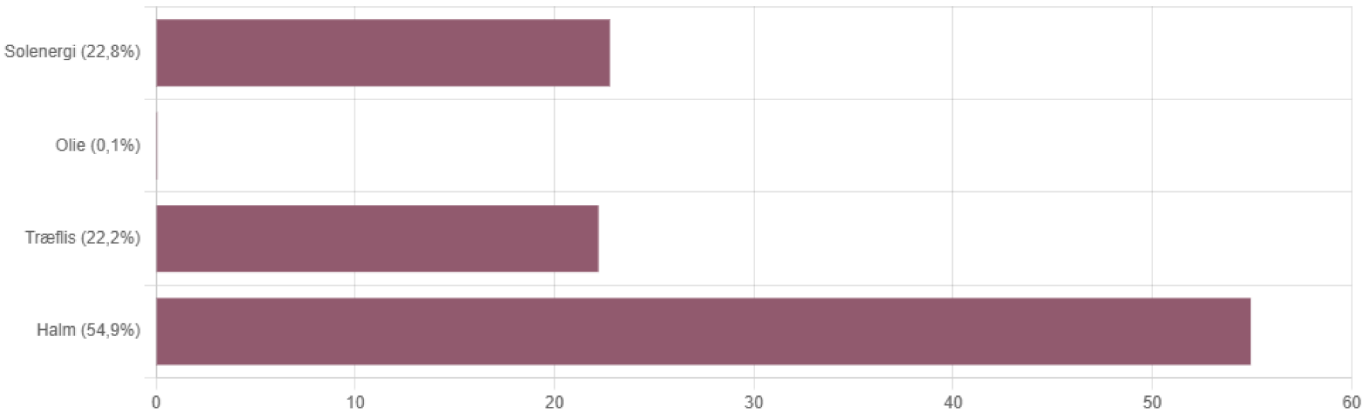

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	0,1	kg/GJ	0,3	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	27,4	g/GJ	98,6	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	4,5	g/GJ	16,2	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	2,0	kg/GJ	7,3	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	94,9	g/GJ	341,6	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	101,0	g/GJ	363,6	mg/kWh
CO (Kuliite)	336,3	g/GJ	1210,7	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	8,2	g/GJ	29,5	mg/kWh
Partikler (TSP)	22,9	g/GJ	82,4	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Høng Varmeværk a.m.b.a.
CVR: 29096716
Banemarken, 8, | 4270 Høng
+45 58 85 24 32 | hr@h-varme.net

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.